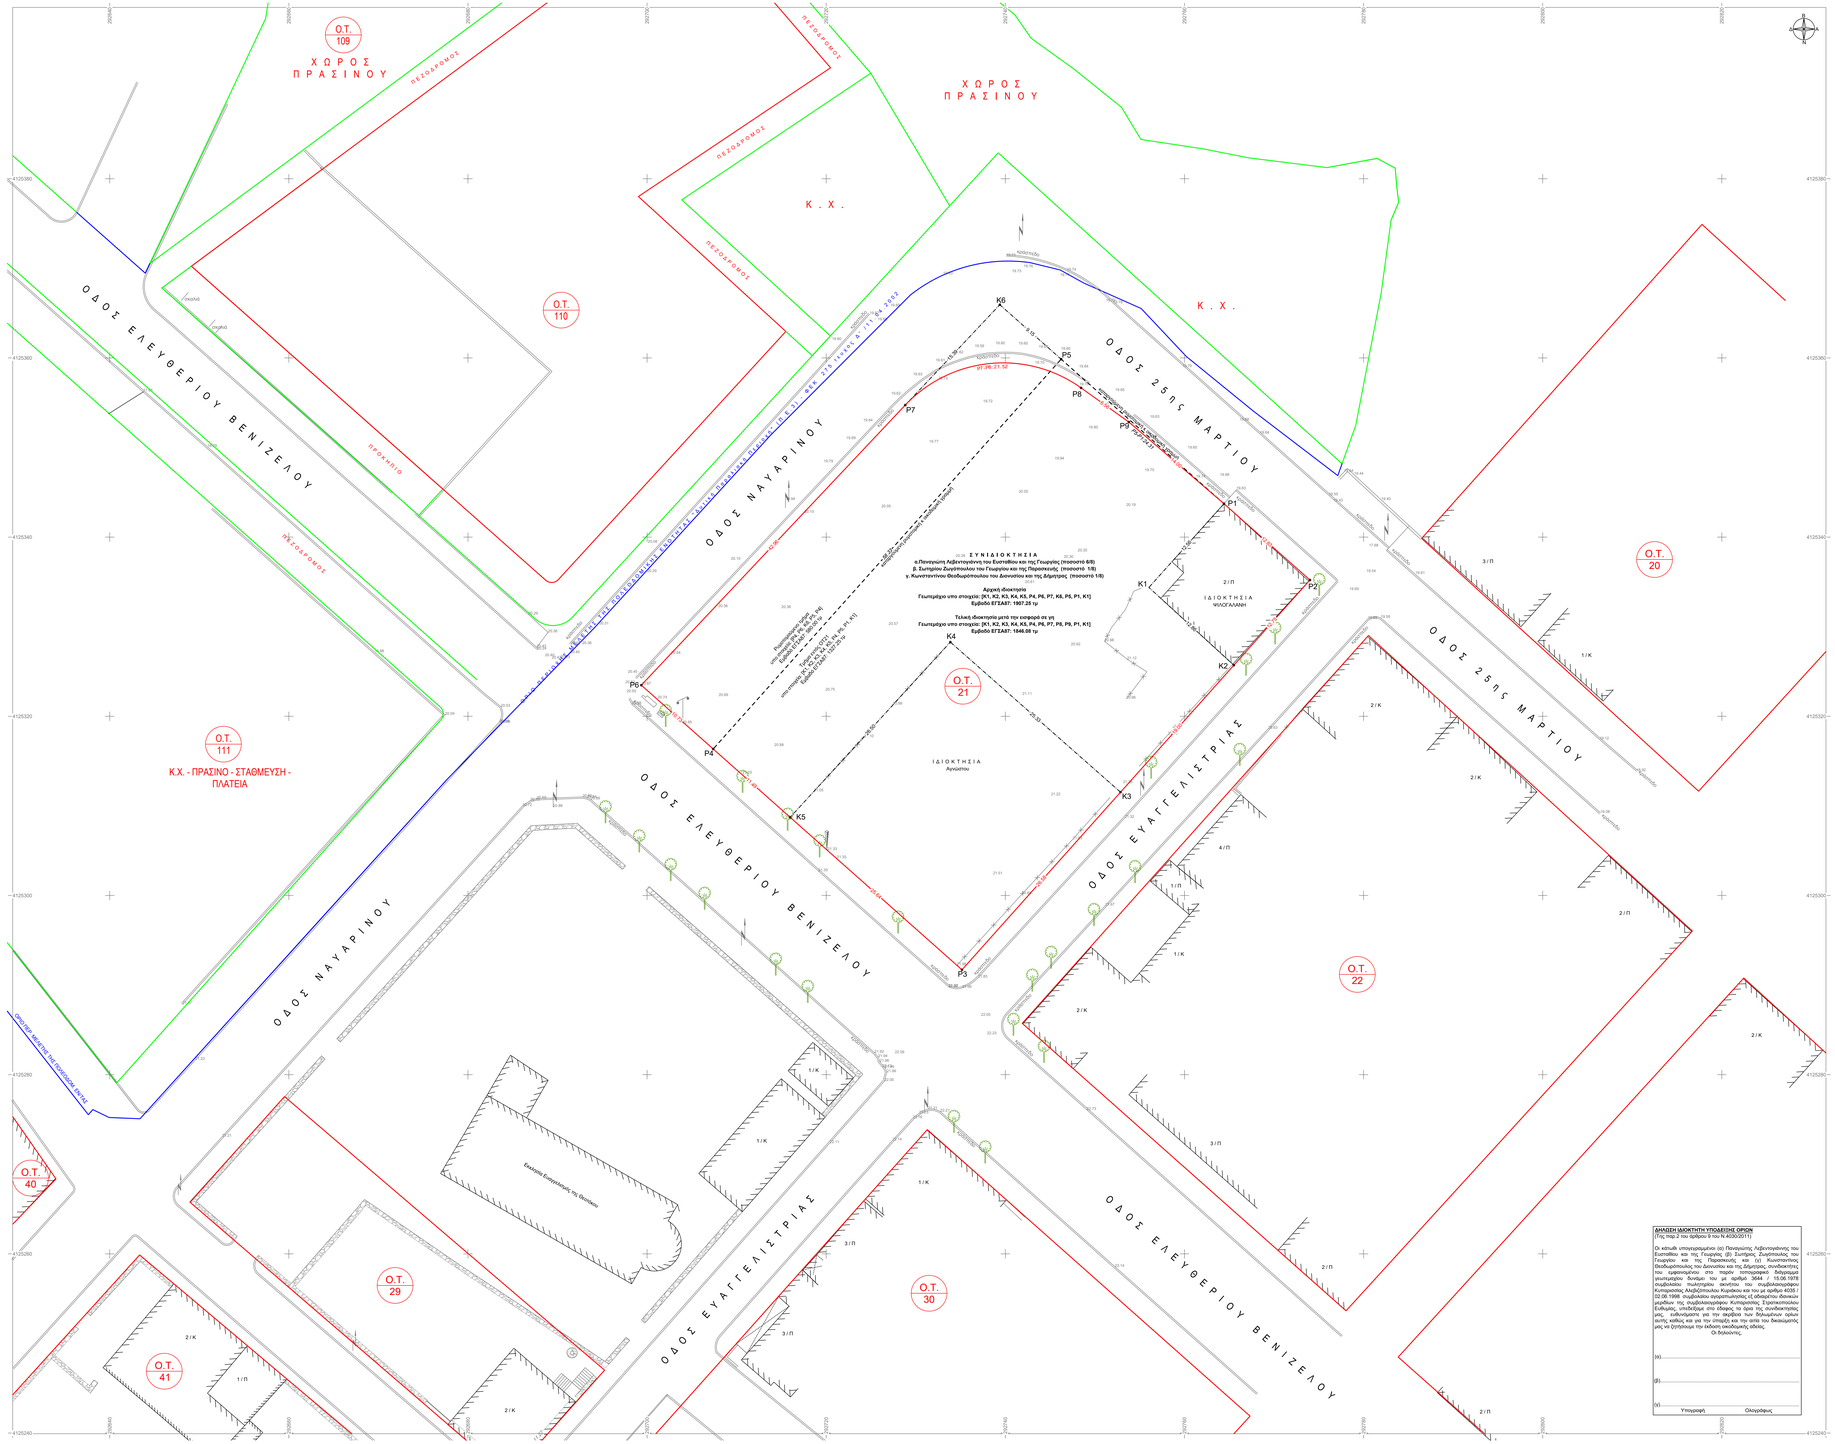

Πίνακας Συντεταγμένων στο ΕΓΣΑ87						
Αρχική ιδιοκτησία						
Κορυφή	Χ - συντεταγμένη	Υ - βάρος	απόσταση κορυφών σε μέτρα	Κορυφή	Χ - συντεταγμένη	Υ - βάρος	απόσταση κορυφών σε μέτρα
Κ1	29276.027	4125334.381	κορυφές	Κ1	29276.027	4125334.381	κορυφές
Κ2	29276.516	4125325.700	Κ1 Κ2	12.86	Κ2	29276.516	4125325.700	Κ1 Κ2	12.86
Κ3	29272.861	4125311.528	Κ2 Κ3	19.00	Κ3	29272.861	4125311.528	Κ2 Κ3	19.00
Κ4	29273.861	4125328.262	Κ3 Κ4	25.33	Κ4	29273.861	4125328.262	Κ3 Κ4	25.33
Κ5	29271.978	4125308.722	Κ4 Κ5	26.50	Κ5	29271.978	4125308.722	Κ4 Κ5	26.50
Ρ4	29270.380	4125316.351	Κ5 Ρ4	11.49	Ρ4	29270.380	4125316.351	Κ5 Ρ4	11.49
Ρ6	29269.353	4125323.475	Ρ4 Ρ6	10.73	Ρ6	29269.353	4125323.475	Ρ4 Ρ6	10.73
Ρ7	29272.825	4125354.735	Ρ6 Ρ7	42.96	Ρ7	29272.825	4125354.735	Ρ6 Ρ7	42.96
Κ8	29269.385	4125365.936	Ρ7 Κ8	15.39	Κ8	29269.385	4125365.936	Ρ7 Κ8	15.39
Ρ5	29274.232	4125359.860	Κ8 Ρ5	9.15	Ρ5	29274.232	4125359.860	Κ8 Ρ5	9.15
Ρ1	29276.413	4125343.726	Ρ5 Ρ1	24.31	Ρ1	29276.413	4125343.726	Ρ5 Ρ1	24.31
Κ1	29276.027	4125334.381	Ρ1 Κ1	12.56	Κ1	29276.027	4125334.381	Ρ1 Κ1	12.56
Περίμετρος ΕΓΣΑ87 (μ.)			210.297	Περίμετρος ΕΓΣΑ87 (μ.)			190.384
Εμβαδόν ΕΓΣΑ87 (τ.μ.)			1907.250	Εμβαδόν ΕΓΣΑ87 (τ.μ.)			1327.250

Πίνακας Συντεταγμένων στο ΕΓΣΑ87						
ρυμοτομικών τμήματα ιδιοκτησίας						
Κορυφή	Χ - συντεταγμένη	Υ - βάρος	απόσταση κορυφών σε μέτρα	Κορυφή	Χ - συντεταγμένη	Υ - βάρος	απόσταση κορυφών σε μέτρα
Ρ4	29270.380	4125316.351	κορυφές	απόσταση	Ρ4	29270.380	4125316.351	κορυφές	απόσταση
Ρ6	29269.353	4125323.475	Ρ4 Ρ6	10.73	Ρ6	29269.353	4125323.475	Ρ4 Ρ6	10.73
Ρ7	29272.825	4125354.735	Ρ6 Ρ7	42.96	Ρ7	29272.825	4125354.735	Ρ6 Ρ7	42.96
Κ8	29269.385	4125365.936	Ρ7 Κ8	15.39	Κ8	29269.385	4125365.936	Ρ7 Κ8	15.39
Ρ5	29274.232	4125359.860	Κ8 Ρ5	9.15	Ρ5	29274.232	4125359.860	Κ8 Ρ5	9.15
Ρ4	29270.380	4125316.351	Ρ5 Ρ4	58.33	Ρ4	29270.380	4125316.351	Ρ5 Ρ4	58.33
Περίμετρος ΕΓΣΑ87 (μ.)			136.574	Περίμετρος ΕΓΣΑ87 (μ.)			190.384
Εμβαδόν ΕΓΣΑ87 (τ.μ.)			580.00	Εμβαδόν ΕΓΣΑ87 (τ.μ.)			1327.250

Πίνακας Συντεταγμένων στο ΕΓΣΑ87						
τελικό ιδιοκτησία μετά την εισφορά σε γη						
Κορυφή	Χ - συντεταγμένη	Υ - βάρος	απόσταση κορυφών σε μέτρα	Κορυφή	Χ - συντεταγμένη	Υ - βάρος	απόσταση κορυφών σε μέτρα
Κ1	29276.027	4125334.381	κορυφές	απόσταση	Κ1	29276.027	4125334.381	κορυφές	απόσταση
Κ2	29276.516	4125325.700	Κ1 Κ2	12.86	Κ2	29276.516	4125325.700	Κ1 Κ2	12.86
Κ3	29272.861	4125311.528	Κ2 Κ3	19.00	Κ3	29272.861	4125311.528	Κ2 Κ3	19.00
Κ4	29273.861	4125328.262	Κ3 Κ4	25.33	Κ4	29273.861	4125328.262	Κ3 Κ4	25.33
Κ5	29271.978	4125308.722	Κ4 Κ5	26.50	Κ5	29271.978	4125308.722	Κ4 Κ5	26.50
Ρ4	29270.380	4125316.351	Κ5 Ρ4	11.49	Ρ4	29270.380	4125316.351	Κ5 Ρ4	11.49
Ρ6	29269.353	4125323.475	Ρ4 Ρ6	10.73	Ρ6	29269.353	4125323.475	Ρ4 Ρ6	10.73
Ρ7	29272.825	4125354.735	Ρ6 Ρ7	42.96	Ρ7	29272.825	4125354.735	Ρ6 Ρ7	42.96
κέντρο τόξου	29273.740	4125344.446	ακτίνα τόξου 15.00μ	μήκος τόξου 21.52μ	Ρ8	29274.482	4125356.656	Ρ7 Ρ8	15.00
Ρ8	29274.482	4125356.656	Ρ7 Ρ8	15.00	Ρ9	29273.791	4125352.846	Ρ8 Ρ9	6.56
Ρ9	29273.791	4125352.846	Ρ8 Ρ9	6.56	Ρ1	29276.413	4125343.726	Ρ9 Ρ1	14.00
Ρ1	29276.413	4125343.726	Ρ9 Ρ1	14.00	Κ1	29276.027	4125334.381	Ρ1 Κ1	12.56
Περίμετρος ΕΓΣΑ87 (μ.)			203.519	Περίμετρος ΕΓΣΑ87 (μ.)			1946.081
Εμβαδόν ΕΓΣΑ87 (τ.μ.)			1946.081	Εμβαδόν ΕΓΣΑ87 (τ.μ.)			2168.192

Πίνακας Συντεταγμένων στο ΕΓΣΑ87						
Αρχικό ΟΤ21						
Κορυφή	Χ - συντεταγμένη	Υ - βάρος	απόσταση κορυφών σε μέτρα	Κορυφή	Χ - συντεταγμένη	Υ - βάρος	απόσταση κορυφών σε μέτρα
Ρ2	29274.009	4125335.210	κορυφές	απόσταση	Ρ2	29274.009	4125335.210	κορυφές	απόσταση
Ρ3	29273.157	4125291.702	Ρ2 Ρ3	58.33	Ρ3	29273.157	4125291.702	Ρ2 Ρ3	58.33
Ρ4	29270.380	4125316.351	Ρ3 Ρ4	37.14	Ρ4	29270.380	4125316.351	Ρ3 Ρ4	37.14
Ρ5	29274.232	4125359.860	Ρ4 Ρ5	58.33	Ρ5	29274.232	4125359.860	Ρ4 Ρ5	58.33
Ρ2	29274.009	4125335.210	Ρ5 Ρ2	37.14	Ρ2	29274.009	4125335.210	Ρ5 Ρ2	37.14
Περίμετρος ΕΓΣΑ87 (μ.)			190.935	Περίμετρος ΕΓΣΑ87 (μ.)			190.935
Εμβαδόν ΕΓΣΑ87 (τ.μ.)			2168.192	Εμβαδόν ΕΓΣΑ87 (τ.μ.)			2685.022

Πίνακας Συντεταγμένων στο ΕΓΣΑ87						
Τελικό ΟΤ21						
Κορυφή	Χ - συντεταγμένη	Υ - βάρος	απόσταση κορυφών σε μέτρα	Κορυφή	Χ - συντεταγμένη	Υ - βάρος	απόσταση κορυφών σε μέτρα
Ρ1	29276.413	4125343.726	κορυφές	απόσταση	Ρ1	29276.413	4125343.726	κορυφές	απόσταση
Ρ2	29274.009	4125335.210	Ρ1 Ρ2	12.83	Ρ2	29274.009	4125335.210	Ρ1 Ρ2	12.83
Ρ3	29273.157	4125291.702	Ρ2 Ρ3	58.33	Ρ3	29273.157	4125291.702	Ρ2 Ρ3	58.33
Ρ6	29269.353	4125323.475	Ρ3 Ρ6	47.87	Ρ6	29269.353	4125323.475	Ρ3 Ρ6	47.87
Ρ7	29272.825	4125354.735	Ρ6 Ρ7	42.96	Ρ7	29272.825	4125354.735	Ρ6 Ρ7	42.96
κέντρο τόξου	29273.740	4125344.446	ακτίνα τόξου 15.00μ	μήκος τόξου 21.52μ	Ρ8	29274.482	4125356.656	Ρ7 Ρ8	15.00
Ρ8	29274.482	4125356.656	Ρ7 Ρ8	15.00	Ρ9	29273.791	4125352.846	Ρ8 Ρ9	6.56
Ρ9	29273.791	4125352.846	Ρ8 Ρ9	6.56	Ρ1	29276.413	4125343.726	Ρ9 Ρ1	14.00
Περίμετρος ΕΓΣΑ87 (μ.)			204.070	Περίμετρος ΕΓΣΑ87 (μ.)			2685.022
Εμβαδόν ΕΓΣΑ87 (τ.μ.)			2685.022	Εμβαδόν ΕΓΣΑ87 (τ.μ.)			2685.022

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ / ΠΡΟΒΟΛΗ
Σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87
Για την περιοχή, θεωρείται ένα 250740 Μκ Συντελεστής Χαρτογραφικής Παραμόρφωσης, k= 1.0001288
Υγρομετρικά Ομβριομετρικά νομάτα όπως αυτά προκύπτουν από τον προσαγγελτικά μετασχηματισμό γεωμετρικών νορμαλίσεων με την χρήση μοντέλου γνωμόδους που δημιουργήθηκε απο την Κτηματολόγιο ΑΕ
Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω:
Στο πλαίσιο δράσεων για την προστασία το σημείο στήξης ακολο**.**
για τον διαχωρισμό μεταξύ των δοκιδικά ψηφία.
Η απόλυση τρόπου δοκιδικού ψηφίου γίνεται για τον δικαιολογη των υπολογισμών.

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87
Η εξάρτηση στο ΕΓΣΑ87 πραγματοποιήθηκε με την επίλυση βάσεων ιχνηλάτησης από μόνιμο σταθμό αναφοράς του Ελληνικού Συστήματος Συνταγμού HEPOS με την τεχνική του στατικού εντοπισμού.

Σταθμός
T3 20251.335, 4125292.362, 37.765
S1 20729.280, 4125280.853, 22.128
S2 29363.529, 4125319.338, 20.836
S3 29363.751, 4125356.250, 17.940
S4 29727.673, 4125282.387, 22.091
S5 29785.798, 4125336.900, 19.805
S6 29366.070, 4125224.740, 22.599
S7 29274.084, 4125338.402, 20.352

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ / ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Για το καθορισμό των ρυμοτομικών γραμμών λήφθηκε υπόψη:
- Το σχέδιο του συνοδεύει το Διάταγμα "Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Κυπαρισσίας" που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στη με αριθμό 372 Τεύχος Α της 22ης Οκτωβρίου 1926
- Το σχέδιο που συνοδεύει το δεύτερο Διάταγμα "Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Κυπαρισσίας" που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στη με αριθμό 36 Τεύχος Α της 1ης Μαρτίου 1927
- Το αντιγράφο της περιοχής μελέτης σχεδίο που συνοδεύει το Προεδρικό Διάταγμα "Περί εγκρίσεως πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας «Δυτικά παραλιακή περιοχή (Π.Ε.3) του Δήμου Κυπαρισσίας" που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στη με αριθμό 275 Τεύχος Δ της 17ης Μαρτίου 1999. Το σχέδιο αυτό αποτελεί το βασικό τοπόγρ. εφαρμογής στο εδαφος που έχει συντεθεί στο συστημα HATT, χρησιμοποιήθηκε το κοντινότερο γνωστό σημείο εξάρτησης που αφορά στο τριγωνομετρικό Τ2 που έχει αδρομή στο δώμα του ξενοδοχείου Τσολιαδών με συντεταγμένες της ΠΕΣ στο HATT (17255.340, 3131.304, 37.765) και συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 (29257.1.220, 4125292.362). Η μετατροπή των συντεταγμένων από το συστημα HATT στο συστημα ΕΓΣΑ87 (εκδοση ΓΥΣ). Οι συντεταγμένες του τριγωνομετρικού Τ2 στο ΕΓΣΑ87 με τη χρήση του περατ ενιο (29257.1.335, 4125292.362), συνεπώς λόγω αυτής της διαφοράς, εφαρμόστηκαν διόνυσμα μετάβασης (Δλ =0.115m και Δγ -0.160m) όλων των συντεταγμένων της πρόχειρης εφαρμογής στο ΕΓΣΑ87.
- Οι θέσεις ενταφείων / σταβλικών σχεδίου πόλεως.
- Το γνησίως τως εκτός της πολεοδομικής επέκτασης ΠΕ3, δεν αναπροβήκαν συγκεκριμενά πλάτη οδών ή μήκη πλευρών οικοδομικών τετραγώνων.
- Το σημείο που συμπίπτει με την κλίμακα του σχεδίου πόλης.
- Η διαχρονικότητα στο εδαφος εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου.
- Η γενικότερη σχέση των οικοδομικών τετραγώνων (γωνίες / ευθυγραμμες - μορφή)

Η ρυμοτομική γραμμή Ρ3-Ρ4-Ρ6 ορίζεται κατ' επέκταση της ευθείας που φέρτηκε στην κατοδυκνή πλευρά του κτηρίου της Εθνικής τραπεζης στο ΟΤ25 (δεν εμφανίστηκε στο παρόν σχεδιο) και η οποία ορίζει την ρυμοτομική γραμμή των οικοπέδων κτιρίων του ΟΤ22 στη νότιο Ελευθερίου Βενιζέλου.
Η ρυμοτομική γραμμή Ρ2-Ρ1-Ρ9 σχεδιάζεται παράλληλα της Ρ3-Ρ4-Ρ6 και σε σημείο Ρ1 ταιριαζει στην βόρεια κορυφή διώροφου πλακοκτιστους κτηρίου.
Η ρυμοτομική γραμμή Ρ2-Ρ3 σχεδιάζεται παράλληλα και σε απόσταση 9.00 μ απο την ευθεία που διέρχεται απο τα κεντρα των κτιρίων των ΟΤ22 και ΟΤ30 και επι της οδού Ευαγγελιστριας.
Η νέα ρυμοτομική / οικοδομική γραμμή Ρ4-Ρ6-Ρ7-Ρ8-Ρ9-Ρ1 ειδεται σε απόσταση 1.00μ απο το υπομνημα κρασπεδο της οδού.
Οι υπόλοιπες ρυμοτομες γραμμες δεν μεταβάλλονται.

Σημειώσεις:
- η καταχώρηση ρυμοτομική / οικοδομική γραμμή σχεδιάζεται υπο στοιχεία P4-P6-P7
- η νέα ρυμοτομική / οικοδομική γραμμή σχεδιάζεται υπο στοιχεία P4-P6-P7-P8-P9-P1
- τα σημεία P3, K5, P4, P6 είναι συνοδευόκοιλα
- τα σημεία P2, P1, P5, K8 είναι συνοδευόκοιλα
- τα σημεία P8, P9, P1 είναι συνοδευόκοιλα
- τα σημεία P1, K1, K2, K3, K4, K5 είναι συνοδευόκοιλα
- το τμήμα της νέας ρυμοτομής / οικοδομικής γραμμής υπο στοιχεία P7-P8 αφορά σε τόξο ακτίνας 15.00μ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΣΔ: 2.0 (Ο.Τ. 20)
ΔΘ: 2/Κ(Ο.Τ. 20), 1/Κ(Ο.Τ. 21), 2/Κ(Ο.Τ. 22), 2/Κ(Ο.Τ. 30), 1/Κ(Ο.Τ. 40), 2/Κ(Ο.Τ. 29), 2/Κ(Ο.Τ. 41)
ΠΔ: 2/Π(Ο.Τ. 20), 1/Π(Ο.Τ. 21), 2/Π(Ο.Τ. 22), 3/Π(Ο.Τ. 30), 3/Π(Ο.Τ. 40), 1/Π(Ο.Τ. 29), 1/Π(Ο.Τ. 41)
Η δόμηση θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983.
Το οικόπεδο εμπίπτει σε περιοχή προκαθορισμένης μελέτης κτιριοτεχνίας.
Η περιοχή μελέτης και του ΟΤ δεν διέρχονται ενιαίοι γραμμή υψηλής τάσης, ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, μέρη ή οδός προσφυγιάδη του 1923
Εντός των ορίων εκατέθων δεν υφίστανται διατηρητέα κτίσματα
Το γεωτεμάχιο βρίσκεται εκτός περιοχής κηρυγμένων αρχαιολογικού χωρου.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 20, παρ. 5, Ν.3889/2010)
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος, με σπουδή μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι το εμφανιζόμενο στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα ζωντανόμενο εμπίπτει σε περιοχή κατώ σκάμματος του μεμονωμένου κυρωμένου δασικού χάρτη (ΦΕΚ 31 τεύχος Δ της 08.02.2018).

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πολυτεχνείου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Κρήτης
ΜΕΛΕΤΗ 23, 24500 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, Τηλ 24 2795 48
ΑΦΜ: [illegible] ΔΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΕ 97599

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ
Όρια/γραμμή γνωστομένου κ αριθμημα κορυφαιου της
Μήκος πλευράς ορισνομικής
υψόμετρο
δέντρο
τσιμπούρι
κολώνα ΔΕΗ
κολώνα ΟΤΕ
μάντρα τσίγκινη
συμφωτεύουμα
συμφωτεπάνημα με σενιές κράσπεδο
κατηγορίαγενή ρυμοτομική ρυμοτομική γραμμή
οικοδομική γραμμή
σταυρόστημα κανάβου σχεδίασης
κτίσμα
σχολιασμός

Απόσπασμα ορθορωτογραφίας ιδιοκτησίας Κτηματολόγιο ΑΕ περιόδου Μαγης 2015-2016 σε κλίμακα 1/1000 με σημειωμένη τη θέση του γεωτεμαχίου

Απόσπασμα του σε κλίμακα 1/1000 σχεδίου που συνοδεύει το Διάταγμα "Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Κυπαρισσίας" που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο με αριθμό 36 Τεύχος Α της 1ης Μαρτίου 1927 με σημειωμένη τη θέση του γεωτεμαχίου

Απόσπασμα του σε κλίμακα 1/1000 σχεδίου που συνοδεύει το Διάταγμα "Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Κυπαρισσίας" που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο με αριθμό 36 Τεύχος Α της 1ης Μαρτίου 1927 με σημειωμένη τη θέση του γεωτεμαχίου

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	Παναγιώτης Λεβεντογιάννη του Ευσταθίου και της Γεωργίας Σώτηριος Ζωγόπουλος του Γεωργίου και της Παρασκευής Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος του Διονυσίου και της Δήμητρας
ΕΡΓΟ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
ΘΕΣΗ	"Πανηγυρίστρα ή Βαρκαριό", οικοδομικό τετράγωνο 21 του σχεδίου πόλεως Κυπαρισσίας, Κοινότητας Κυπαρισσίας, Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας,Δήμου Τριφυλίας
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 28.08.2021	ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ: 1/200 — ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΤΔ1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος
Αγρονόμος κ Τοπογράφος Μηχανικός
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Μελετη 23, 24500 Κυπαρισσία

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πολυτεχνείου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Κρήτης
ΜΕΛΕΤΗ 23, 24500 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, Τηλ 24 2795 48
ΑΦΜ: [illegible] ΔΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΕ 97599

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ